


# BATERÍA CO<sub>2</sub> CILINDROS 67 L SIMPLE FILA SIN PESAJE

## AEX/SBCOX67

Especificaciones					
Referencia	Cant. cilindros	Carga máxima*	Longitud total	Salida Colector**	Referencia Colector**
AEX/SBCO267	2	90 Kg.	996 mm	Macho NPT 3/4"	CC34S2
AEX/SBCO367	3	135 Kg.	1336 mm	Macho NPT 1"	CC1S3
AEX/SBCO467	4	180 Kg.	1676 mm	Macho NPT 1 1/4"	CC114S4
AEX/SBCO567	5	225 Kg.	2016 mm	Macho NPT 1 1/4"	CC114S5
AEX/SBCO667	6	270 Kg.	2356 mm	Macho NPT 1 1/4"	CC114S6
AEX/SBCO767	7	315 Kg.	2696 mm	Macho NPT 1 1/2"	CC112S7
AEX/SBCO867	8	360 Kg.	3036 mm	Macho NPT 1 1/2"	CC112S8
AEX/SBCO967	9	405 Kg.	3379 mm	Macho NPT 2"	CC2S9
AEX/SBCO1067	10	450 Kg.	3719 mm	Macho NPT 2"	CC2S10
AEX/SBCO1167	11	495 Kg.	4059 mm	Macho NPT 2"	CC2S11
AEX/SBCO1267	12	540 Kg.	4399 mm	Macho NPT 2"	CC2S12
AEX/SBCO1367	13	585 Kg.	4739 mm	Macho NPT 2"	CC2S13
AEX/SBCO1467	14	630 Kg.	5182 mm	Brida 2 1/2"	CC212S14D

\* La densidad máxima de llenado puede llegar a 0.745Kg/L si se garantiza una temperatura máxima del recinto donde está ubicada la batería 50°C.

\*\* El diámetro de colector puede variar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación.

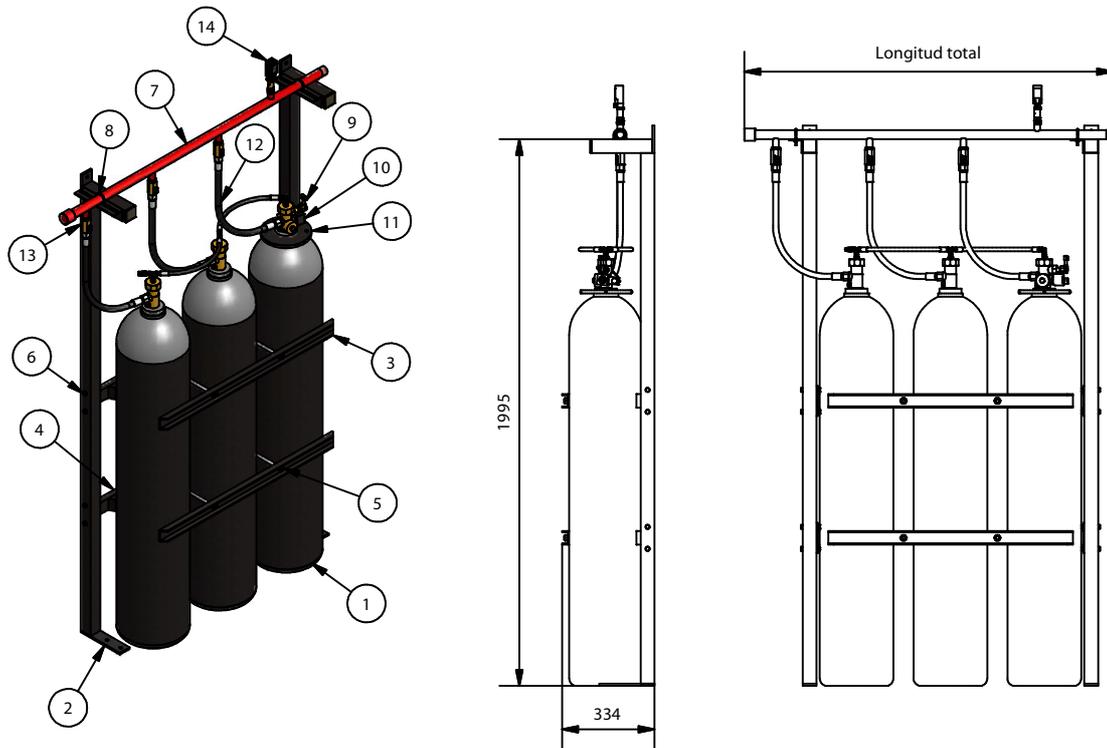

Lista de piezas		Lista de piezas	
Pieza Número	Referencia y Descripción	Pieza Número	Referencia y Descripción
1	BCO67 - Cilindro CO <sub>2</sub> de 67 L	8	HA(x) - Abarcón (x) pulgadas
2	HP-1995 - Pie simple fila sin pesaje de 1995mm	9	AEX/PM160A - Manual palanca
3	HTA(x) - Travesaño anterior para (x) cilindros	10	AEX/VS24 - Válvula solenoide
4	HTP(x) - Travesaño posterior para (x) cilindros	11	BRW80CO-1 - Brida W80
5	HV - Varilla separadora batería simple fila	12	LCO12B-1 - Latiguillo 1/2" para baterías
6	TO8M70 - Tornillos, tuercas y arandelas M8	13	AEX/VAR12 - Válvula de retención 1/2"
7	CC(x)S(y) - Colector de CO <sub>2</sub> de (x) pulgadas s/f pa ra (y) cil.	14	AEX/CP1 - Contactador de paso (opcional)

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, latiguillos y co lector.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-02-003	CO <sub>2</sub>	VER TABLA	DCM	25/10/2016	MRC	25/10/2016	1	A4